


2., Lage 20

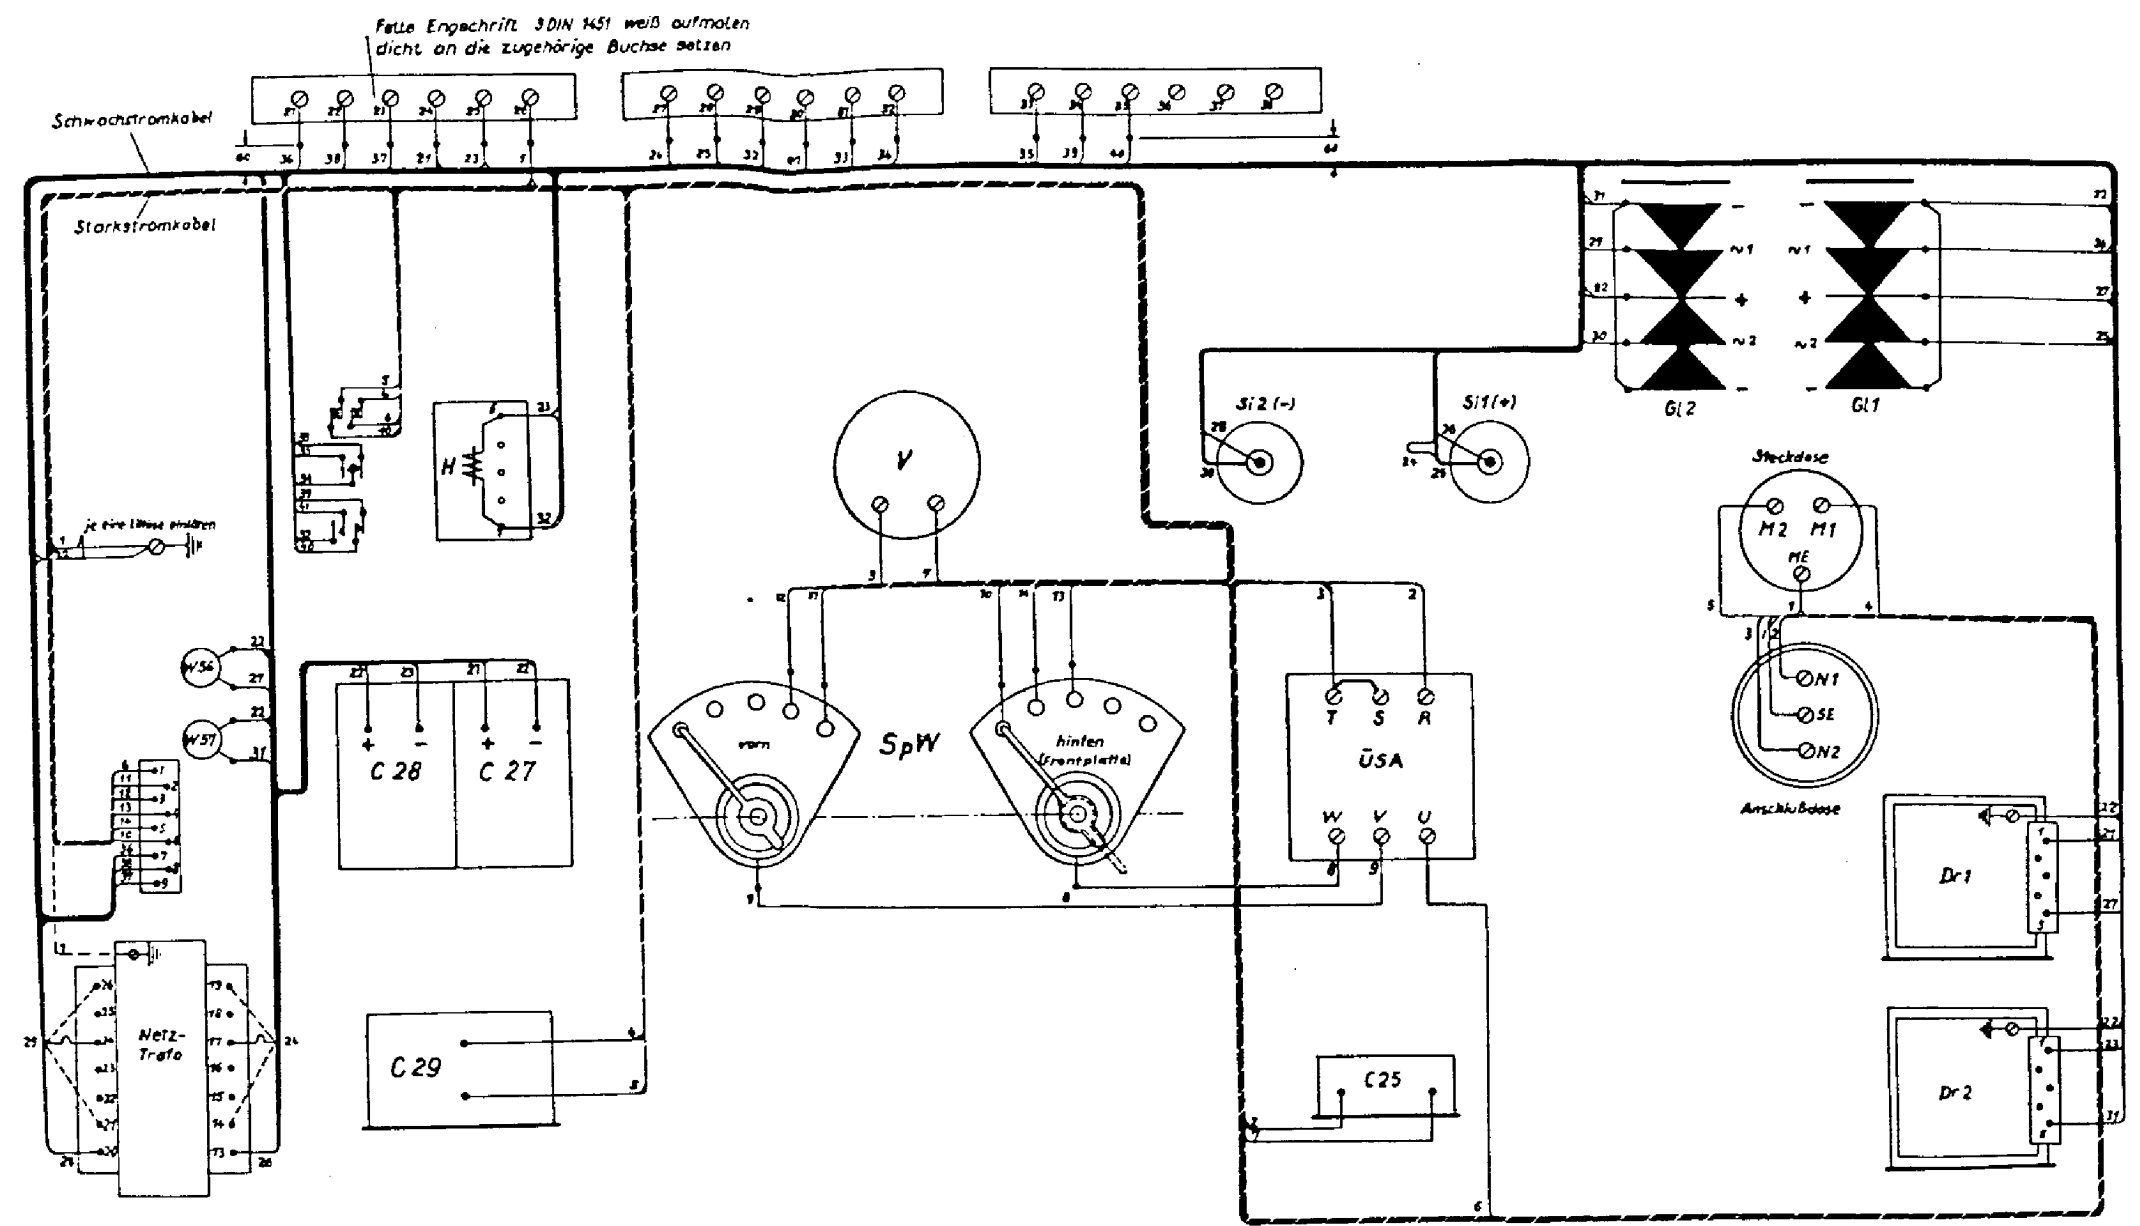

Stark- und Schwachstromkabel getrennt verlegen.  
An geführten Druckstellen ist Überschriftenband zu wickeln.

11. Taps. 18a  
T.Sk. 8209/6

T-Abt./T.R.

Die Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verbreitung oder Nutzung an dritter Person ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechte sind durch Gesetz gegen unzulässige Vervielfältigung geschützt.)	Erstellt	Dat.	Name	Freigabe																
	Gepr.	Erstg.	Re																	
Siemens & Halske Aktiengesellschaft Wernerk	Netzteil für Fernschreibanschlußgerät										11.T.Str.8209/7Ms									
	Erstellt für										Erstellt durch									